


Principskiss för partiellt stambyte RB Brf Sollentunahus nr 1

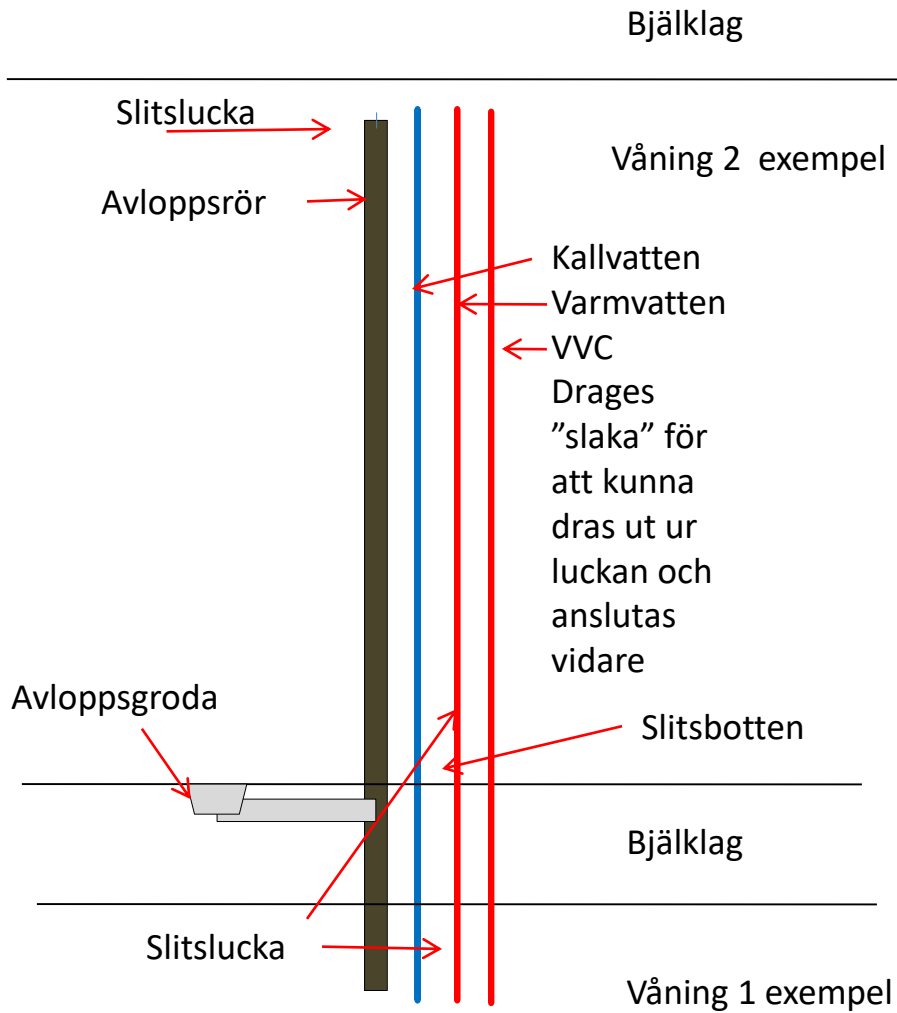

Avloppsrör kan anslutas i bjälklaget när ny avloppsgroda är lagd.
Avloppsstam utföres med MA-rör (kan även utföras i i plast typ Wavin-sitec med erforderliga brandtätningar), grodan i PP-plast.
Vattenrör utföres i plus-prisol (Kan även utföras med isolerade PEX-rör RIR) och ansluts i våning 1 där slitslucka monteras. I våning 2 ansluts vattenrör så nära tak som möjligt där också slitslucka monteras. I botten på ny stam utföres en godkänd slitsbotten och ovanför den monteras slitslucka. Minimimått på slitslucka är 300x300.

Om vattenledningar på plan 2 slutar där behöver bara avloppsluftningen dras upp och anslutas

Upprättad av Jan Eriksson
Valvet Förvaltning AB
2018-11-30